

KIT CABLAGGIO CASCATA

ITALIANO **3**

ITALIANO

KIT CÂBLAGE CASCADE

FRANÇAIS **8**

FRANÇAIS

BAUSATZ FÜR KASKADENVERKABELUNG

DEUTSCH **13**

DEUTSCH

KIT BEKABELING CASCADE

NEDERLANDS **18**

NEDERLANDS

KIT CABLAGGIO CASCATA

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il kit. A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.

DESCRIZIONE DEL KIT

L'impiego del **KIT CABLAGGIO CASCATA** codice 4031845 abbinato al **KIT CLIP-IN COMUNICAZIONE** codice 4031840 e al **REGOLATORE CASCATE** codice 4031842 permette di collegare in cascata fino a un massimo di quattro gruppi termici **TAU UNIT**.

La gestione delle zone miscelate a valle del compensatore idraulico avverrà tramite il **KIT CABLAGGIO ZONA MIX**. L'installazione di un eventuale secondo kit cablaggio zona mix va effettuata sul secondo gruppo termico **TAU UNIT**.

ITALIANO


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Descrizione

Q.tà

1 - Cablaggio di collegamento	1
2 - Dadi autobloccanti di diametro 3 mm	2
3 - Rosette da 3 mm	2
4 - Adesivo morsettiere	1
5 - Connettori	2
6 - Istruzioni	1


Il kit è fornito confezionato in una scatola di cartone identificata con un'etichetta che riporta la denominazione, il codice ed il codice a barre del prodotto.

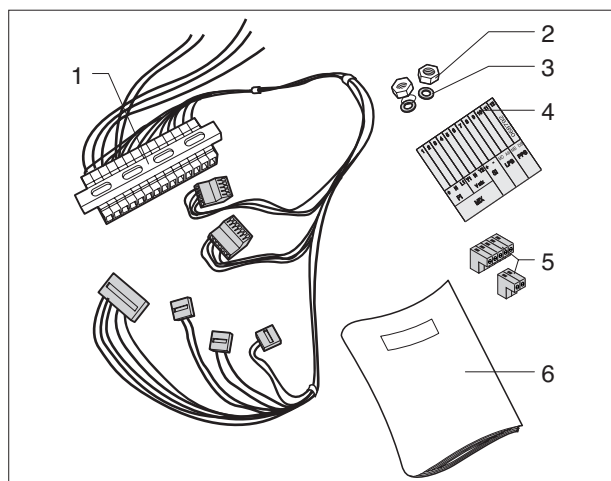

INSTALLAZIONE


Togliere l'alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su spento e il selettore di funzione del quadro di comando su (OFF).

Installare il "KIT CLIP-IN COMUNICAZIONE" cod. 4031840 (vedere istruzioni specifiche).


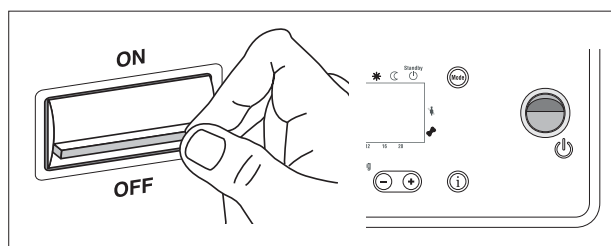


Per accedere alla morsettiere del quadro di comando:

- Svitare le viti (A) e ruotare la parte frontale del quadro di comando (B)

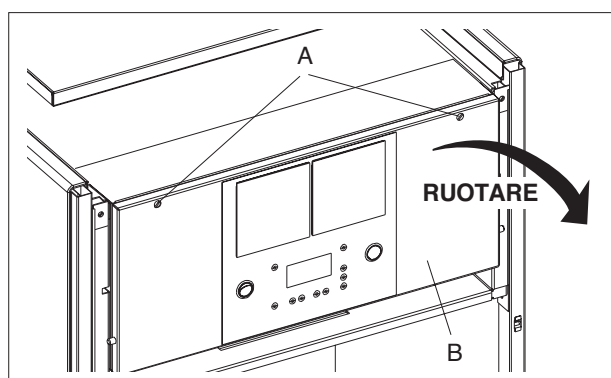


- Posizionare l'etichetta (4) trovata a corredo sopra l'etichetta già presente sul quadro, in corrispondenza della zona indicata come B-CONTROLLER (nel caso di installazione di un KIT CABLAGGIO ZONA MIX collegare tra di loro i due kit tramite i morsetti LPB).
- Fissare tramite i perni filettati (5) la morsettiera del NUOVO cablaggio
- Effettuare ora i collegamenti che permettono di alimentare elettricamente il kit:
 - filo **MARRONE** (linea) al morsetto L1 di T.reg.
 - filo **AZZURRO** (neutro) al morsetto N di T.reg.
 - filo **GIALLOVERDE** (terra) al morsetto PE di T.Reg provenienti dalla morsettiera del NUOVO cablaggio
- Far passare i cavi **BIANCO** ed **ARANCIONE** del bus attraverso il foro (F) ed effettuare il collegamento al CLIP-IN COMUNICAZIONE:
 - filo **ARANCIONE** al morsetto X41-1
 - filo **BIANCO** al morsetto X41-2.

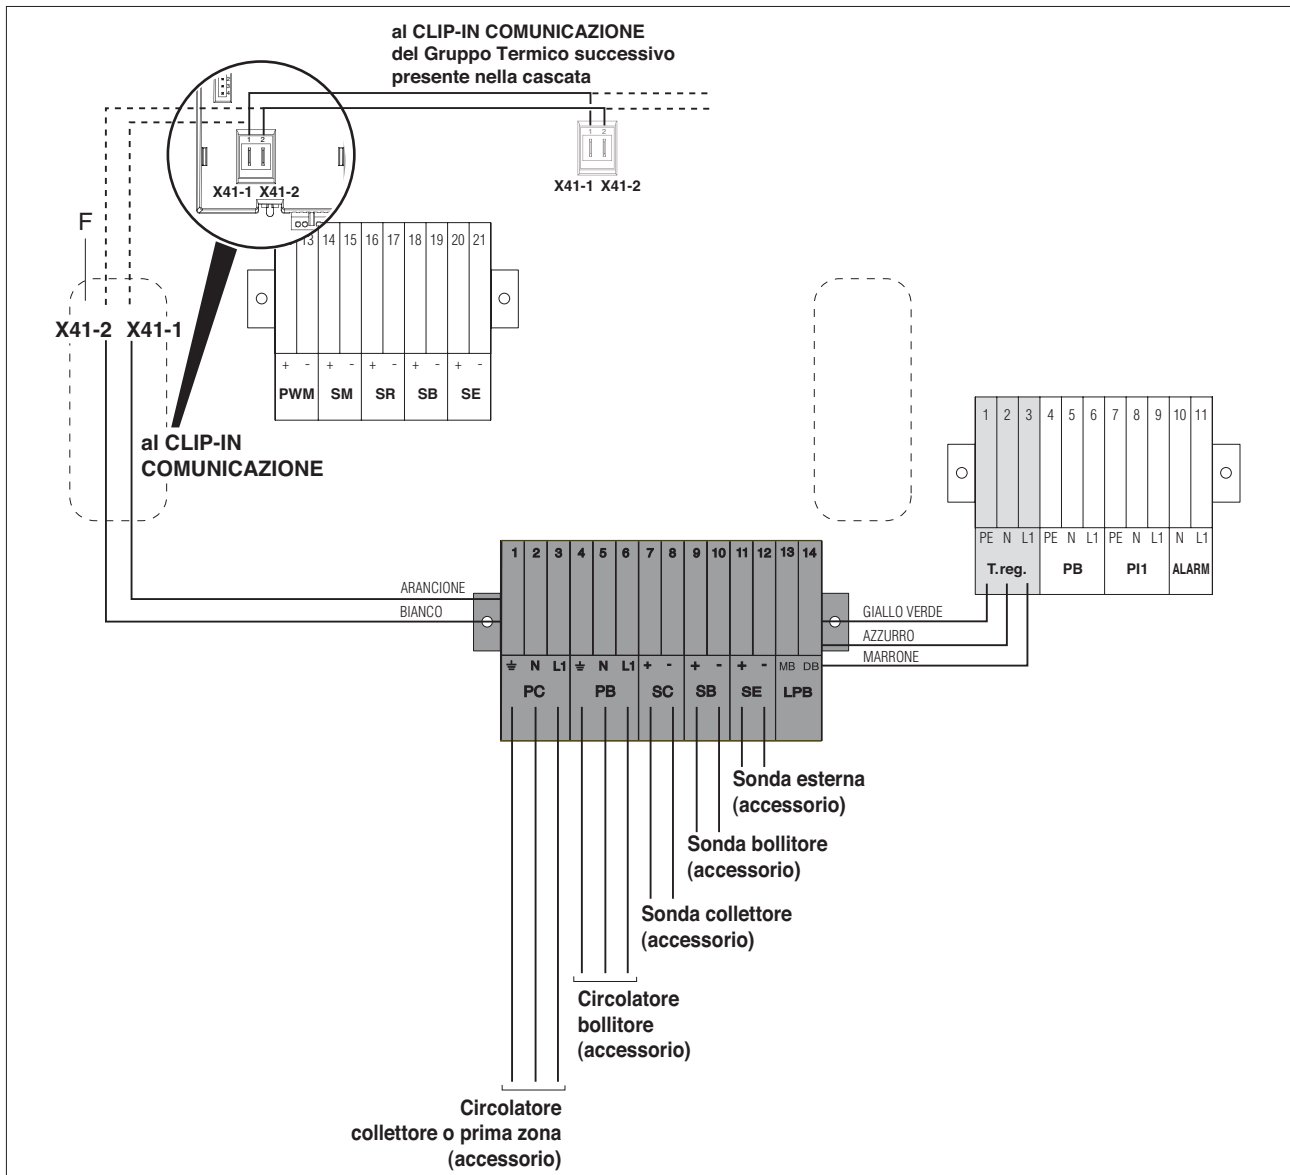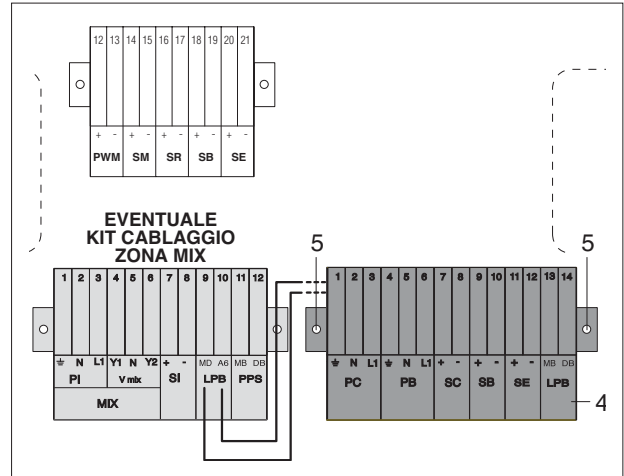


- Prendere i cavi delle sonde e dei circolatori e farli passare attraverso gli appositi passacavi situati nella parte posteriore del quadro di comando. Collegarli come indicato nello schema sopra riportato.

- Forzare leggermente ed asportare il frontalino di tamponamento facendo uso di un cacciavite o stringendone le alette poste internamente al quadro

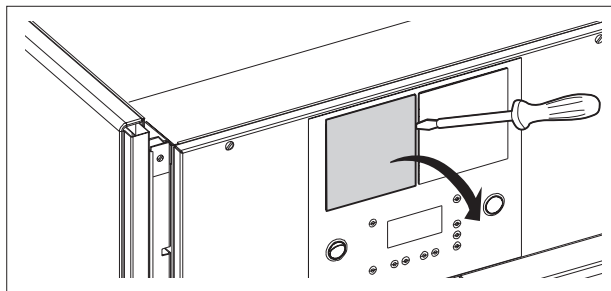


- Inserire i connettori nel REGOLATORE CASCADE e fissarlo al quadro di comando.

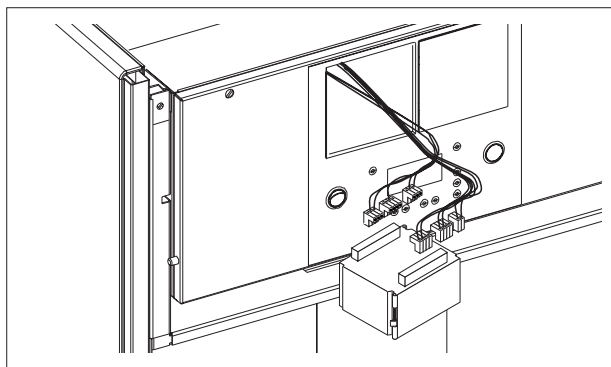

- Collegare l'eventuale sonda ambiente (accessorio) ai morsetti A6 ed MD.

⚠ Per impostare i parametri funzionali del REGOLATORE CASCADE fare riferimento al libretto specifico fornito con l'apparecchio.

- Rimontare tutti i componenti operando in maniera inversa a quanto descritto.

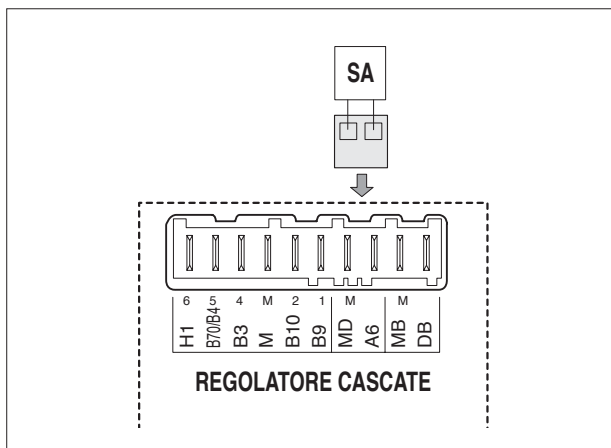


- Mettere in servizio l'apparecchio seguendo la procedura descritta nel libretto istruzioni.

- Impostare i seguenti parametri (vedere lo schema a pag. seguente):

	REG. CASCADE	LMU 1	LMU 2	LMU 3	LMU 4	ESATTO DELTA 1	ESATTO DELTA 2
Indirizzo segmento	141 = 0	606 = 0	606 = 0	606 = 0	606 = 0	86 = 1	86 = 1
Indirizzo apparecchio	140 = 1	605 = 2	605 = 3	605 = 4	605 = 5	85 = 1	85 = 2
Sincronizzazione orologio	148 = 3	604=00111101	604=00111101	604=00111101	604=00111101	87 = 2	87 = 2
Circuito idraulico	53 = 35	552 = 80	552 = 80	552 = 80	552 = 80	53 = 11	53 = 11


Per modificarli seguire la procedura descritta nei libretti istruzioni degli apparecchi.

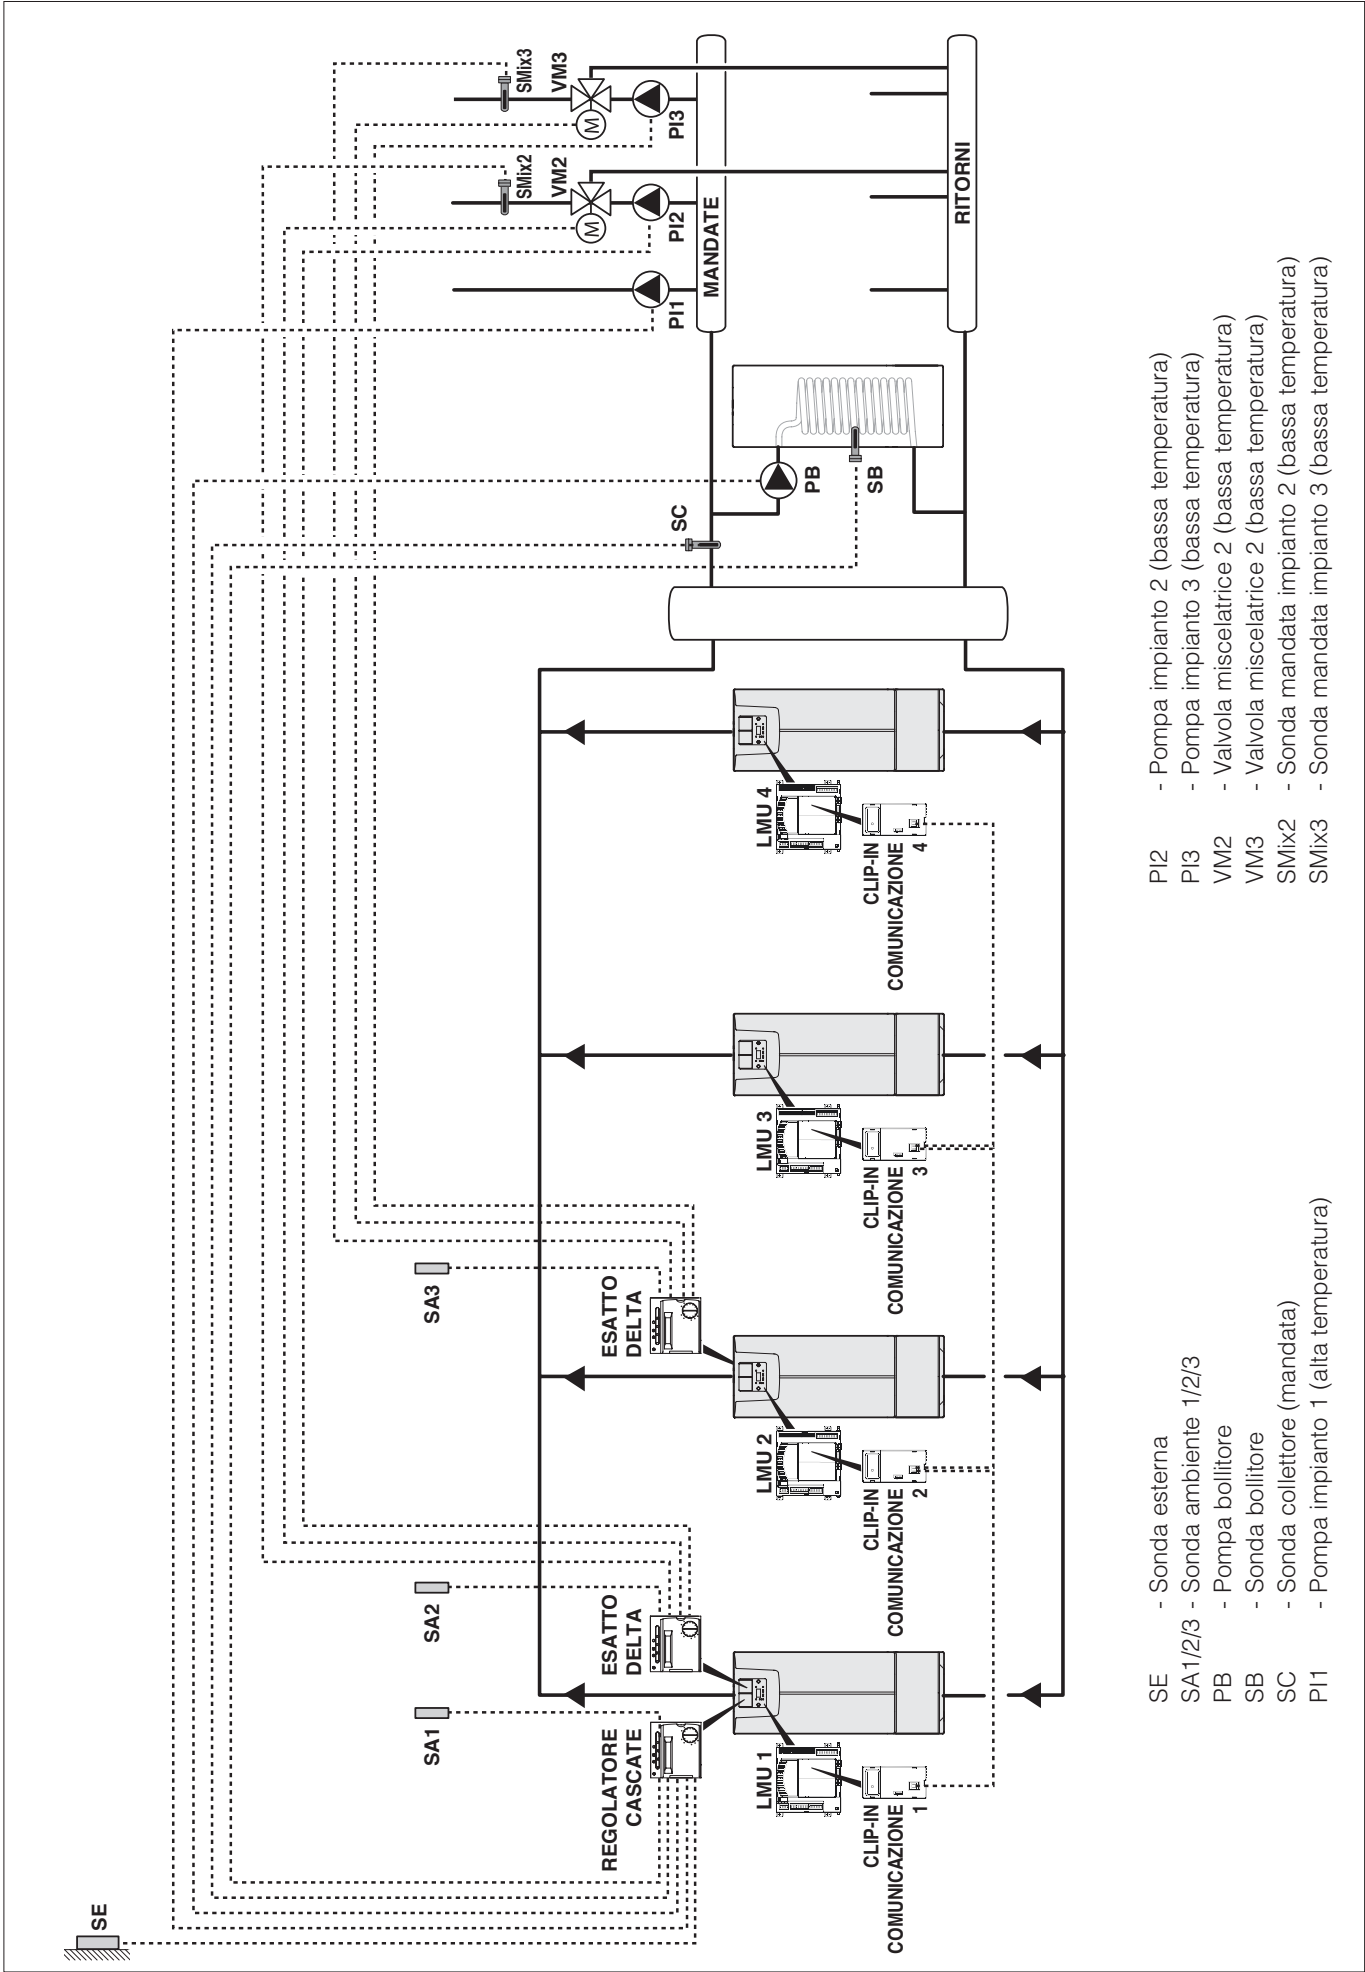


- PI2 - Pompa impianto 2 (bassa temperatura)
- PI3 - Pompa impianto 3 (bassa temperatura)
- VM2 - Valvola miscelatrice 2 (bassa temperatura)
- VM3 - Valvola miscelatrice 2 (bassa temperatura)
- SMix2 - Sonda mandata impianto 2 (bassa temperatura)
- SMix3 - Sonda mandata impianto 3 (bassa temperatura)

- SE - Sonda esterna
- SA1/2/3 - Sonda ambiente 1/2/3
- PB - Pompa bollitore
- SB - Sonda bollitore
- SC - Sonda collettore (mandata)
- PI1 - Pompa impianto 1 (alta temperatura)


- Posizionare l'interruttore generale dell'impianto e quello principale del quadro di comando su "acceso" .

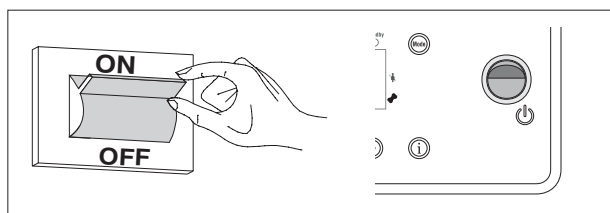

- Verificare il corretto funzionamento intervenendo sul termostato ambiente o sul programmatore orario di ciascuna zona e modificando la taratura del valore del setpoint riscaldamento (vedere libretto istruzioni specifico del gruppo termico)

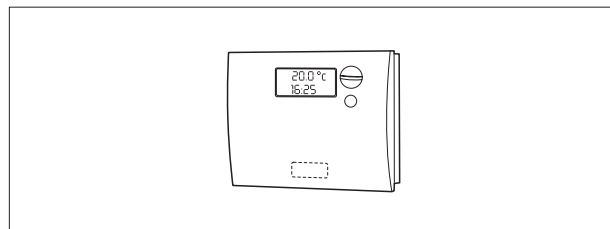

- Togliere l'alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su spento e il selettore di funzione del quadro di comando su (OFF).

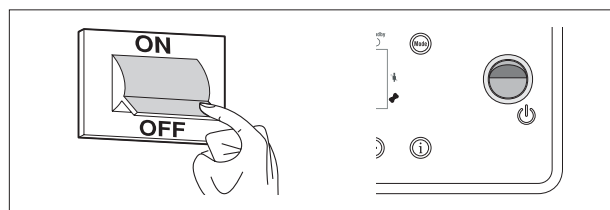

KIT CÂBLAGE CASCADE

Ces instructions font partie intégrante de la notice de l'appareil sur lequel le kit est installé. Consulter cette notice pour les **AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX** et pour les **RÈGLES FONDAMENTALES DE SÉCURITÉ**.

DESCRIPTION DU KIT

L'emploi du **KIT CÂBLAGE CASCADE** code 4031845 associé au **KIT CARTE INTERFACE COMMUNICATION** code 4031840 et au **RÉGULATEUR CASCADES** code 4031842 permet de raccorder en cascade jusqu'à un maximum de quatre chaudières **TAU UNIT**.


La gestion des zones mélangées en aval du compensateur hydraulique se fera par l'intermédiaire du **KIT CÂBLAGE ZONE MIX**. L'installation d'un éventuel deuxième kit câblage zone mix doit être effectuée sur la deuxième chaudière **TAU UNIT**.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Description

Description	Q.té
1 - Câblage de raccordement	1
2 - Écrous autobloquants de 3 mm de diamètre	2
3 - Rondelles de 3 mm	2
4 - Adhésif bornier	1
5 - Connecteurs	2
6 - Instructions	1

Le kit est fourni emballé dans une boîte en carton, identifiée par une étiquette indiquant la dénomination, le code et le code-barres du produit.

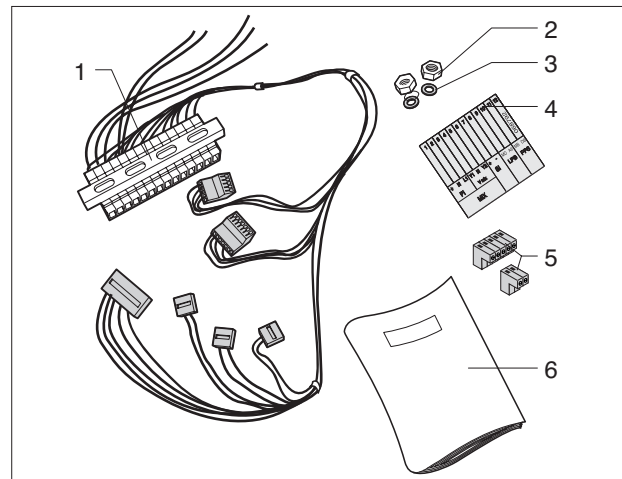



INSTALLATION

Couper l'alimentation électrique en mettant l'interrupteur général de l'installation sur arrêt et le sélecteur de fonction du tableau de commande sur (OFF).



Installer le «KIT CARTE INTERFACE COMMUNICATION» code 4031840 (voir instructions spécifiques).

Pour accéder au bornier du tableau de commande:

- Dévisser les vis (A) et tourner la partie frontale du tableau de commande (B)

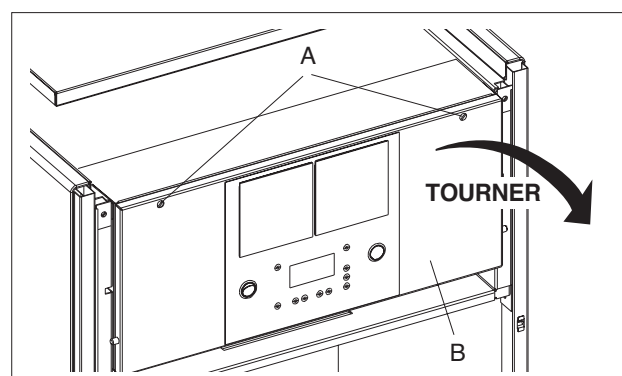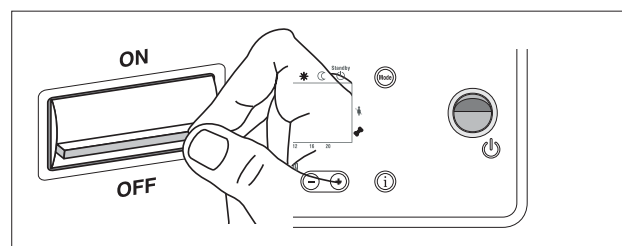


- Positionner l'étiquette (4) fournie de série sur l'étiquette déjà présente sur le tableau, au niveau de la zone indiquée comme B-CONTROLLER (en cas d'installation d'un KIT CÂBLAGE ZONE MIX, raccorder les deux kits entre eux via les bornes LPB).
- Fixer le bornier du NOUVEAU câblage à l'aide des tiges filetées (5)
- Effectuer maintenant les raccordements permettant d'alimenter le kit en courant électrique:
 - fil **MARRON** (ligne) à la borne L1 de T.rég.
 - fil **BLEU** (neutre) à la borne N de T.rég.
 - fil **JAUNE-VERT** (terre) à la borne PE de T.Rég provenant du bornier du NOUVEAU câblage
- Faire passer les câbles **BLANC** et **ORANGE** du bus à travers le trou (F) et effectuer le raccordement à la CARTE INTERFACE COMMUNICATION:
 - fil **ORANGE** à la borne X41-1
 - fil **BLANC** à la borne X41-2.

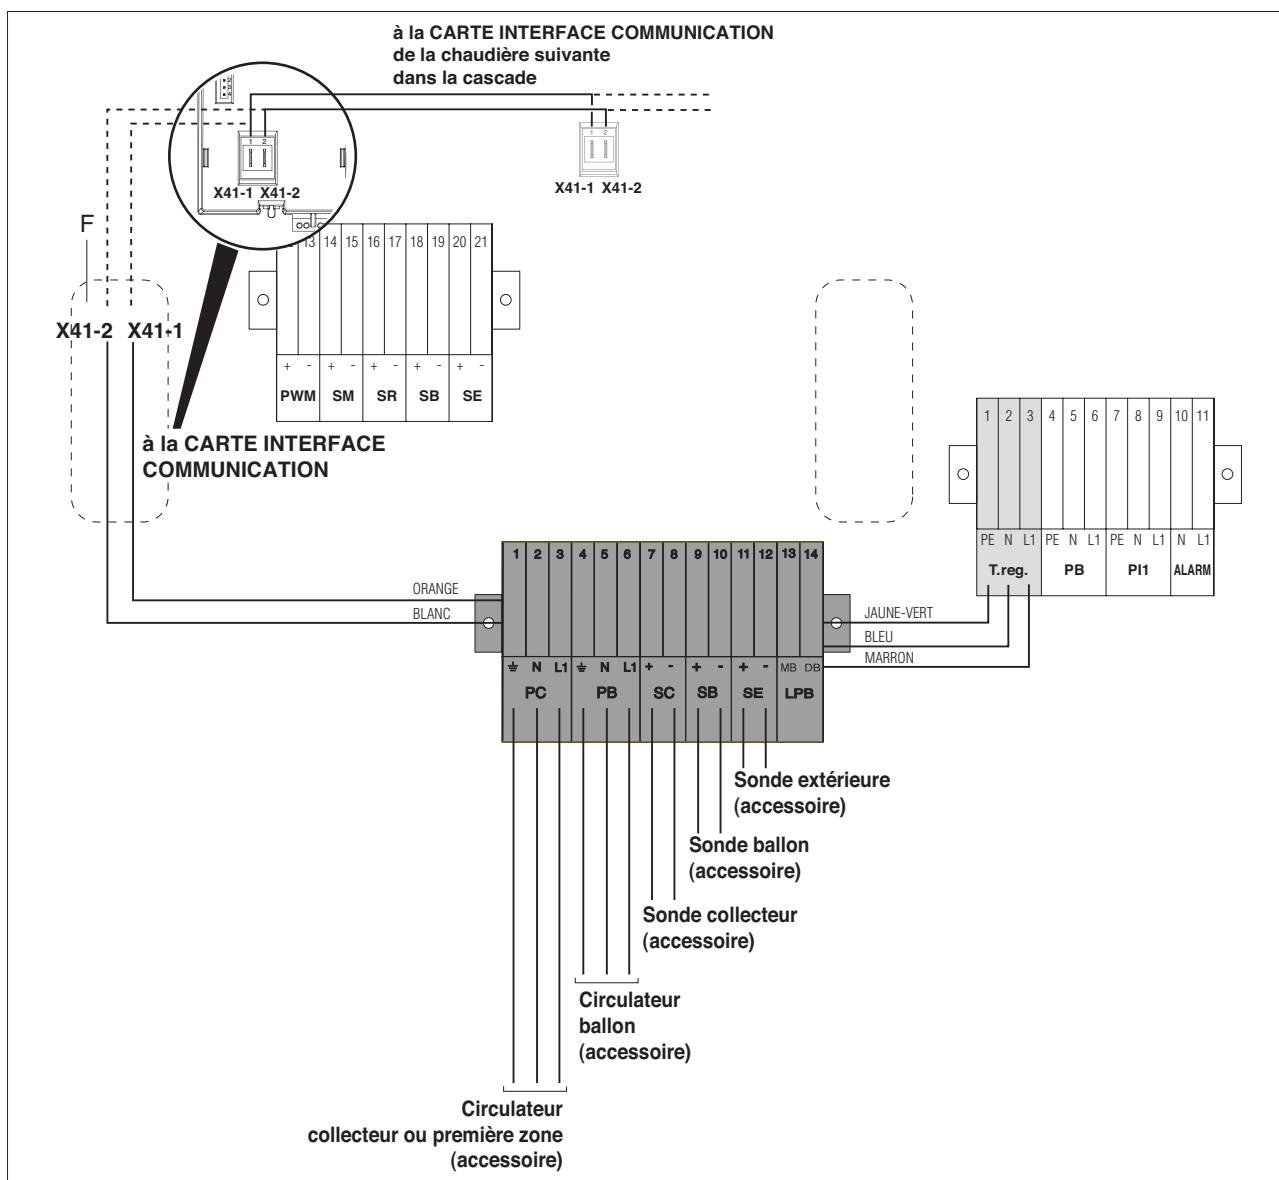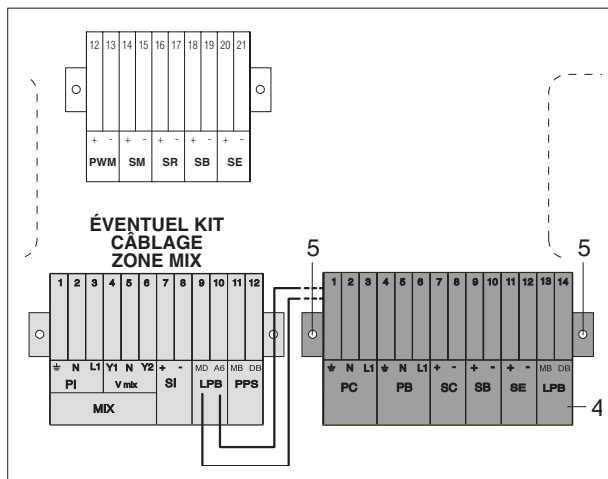


- Prendre les câbles des sondes et des circulateurs et les faire passer à travers les presse-étoupe prévus dans la partie arrière du tableau de commande. Les raccorder comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

- Forcer légèrement et enlever l'élément d'habillage, au moyen d'un tournevis ou en poussant sur ses ailettes à l'intérieur du tableau

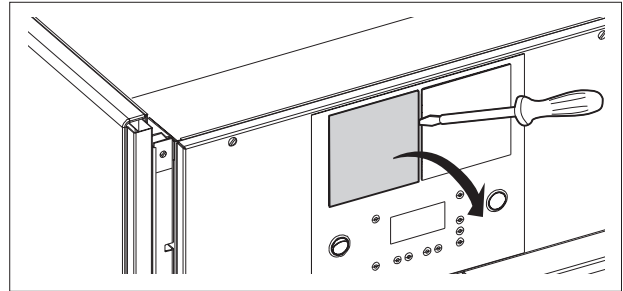


- Brancher les connecteurs dans le RÉGULATEUR CASCADES et fixer ce dernier au tableau de commande.

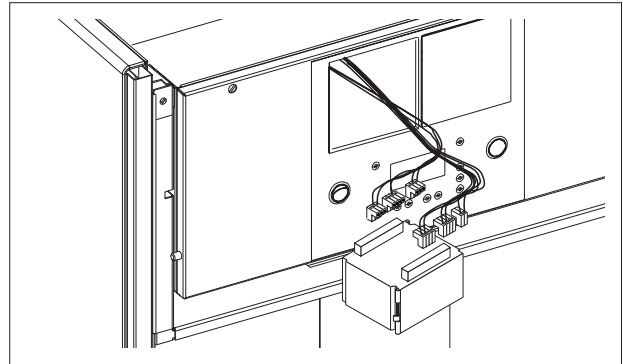

- Raccorder l'éventuelle sonde d'ambiance (accessoire) aux bornes A6 et MD.

⚠ Pour configurer les paramètres fonctionnels du RÉGULATEUR CASCADES, se référer à la notice spécifique fournie avec l'appareil.

- Remonter tous les composants en procédant à l'inverse de ce qui a été décrit.

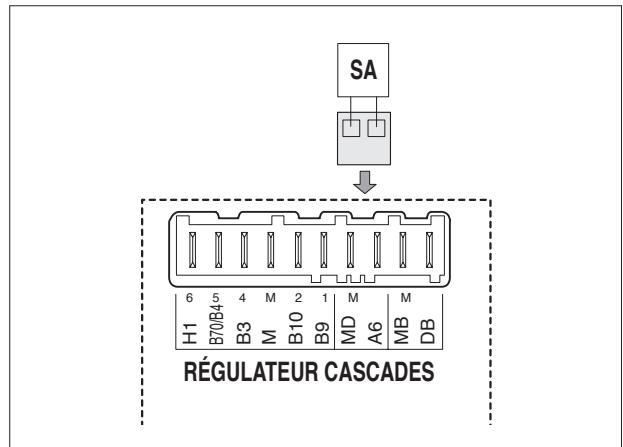


- Mettre l'appareil en service en suivant la procédure décrite dans la notice d'instructions.

- Configurer les paramètres suivants (voir le schéma page suivante) :

	RÉG. CASCADES	LMU 1	LMU 2	LMU 3	LMU 4	ESATTO DELTA 1	ESATTO DELTA 2
Adresse segment	141 = 0	606 = 0	606 = 0	606 = 0	606 = 0	86 = 1	86 = 1
Adresse appareil	140 = 1	605 = 2	605 = 3	605 = 4	605 = 5	85 = 1	85 = 2
Synchronisation horloge	148 = 3	604=00111101	604=00111101	604=00111101	604=00111101	87 = 2	87 = 2
Circuit hydraulique	53 = 35	552 = 80	552 = 80	552 = 80	552 = 80	53 = 11	53 = 11


Pour les modifier, suivre la procédure décrite dans la notice d'instructions des appareils.

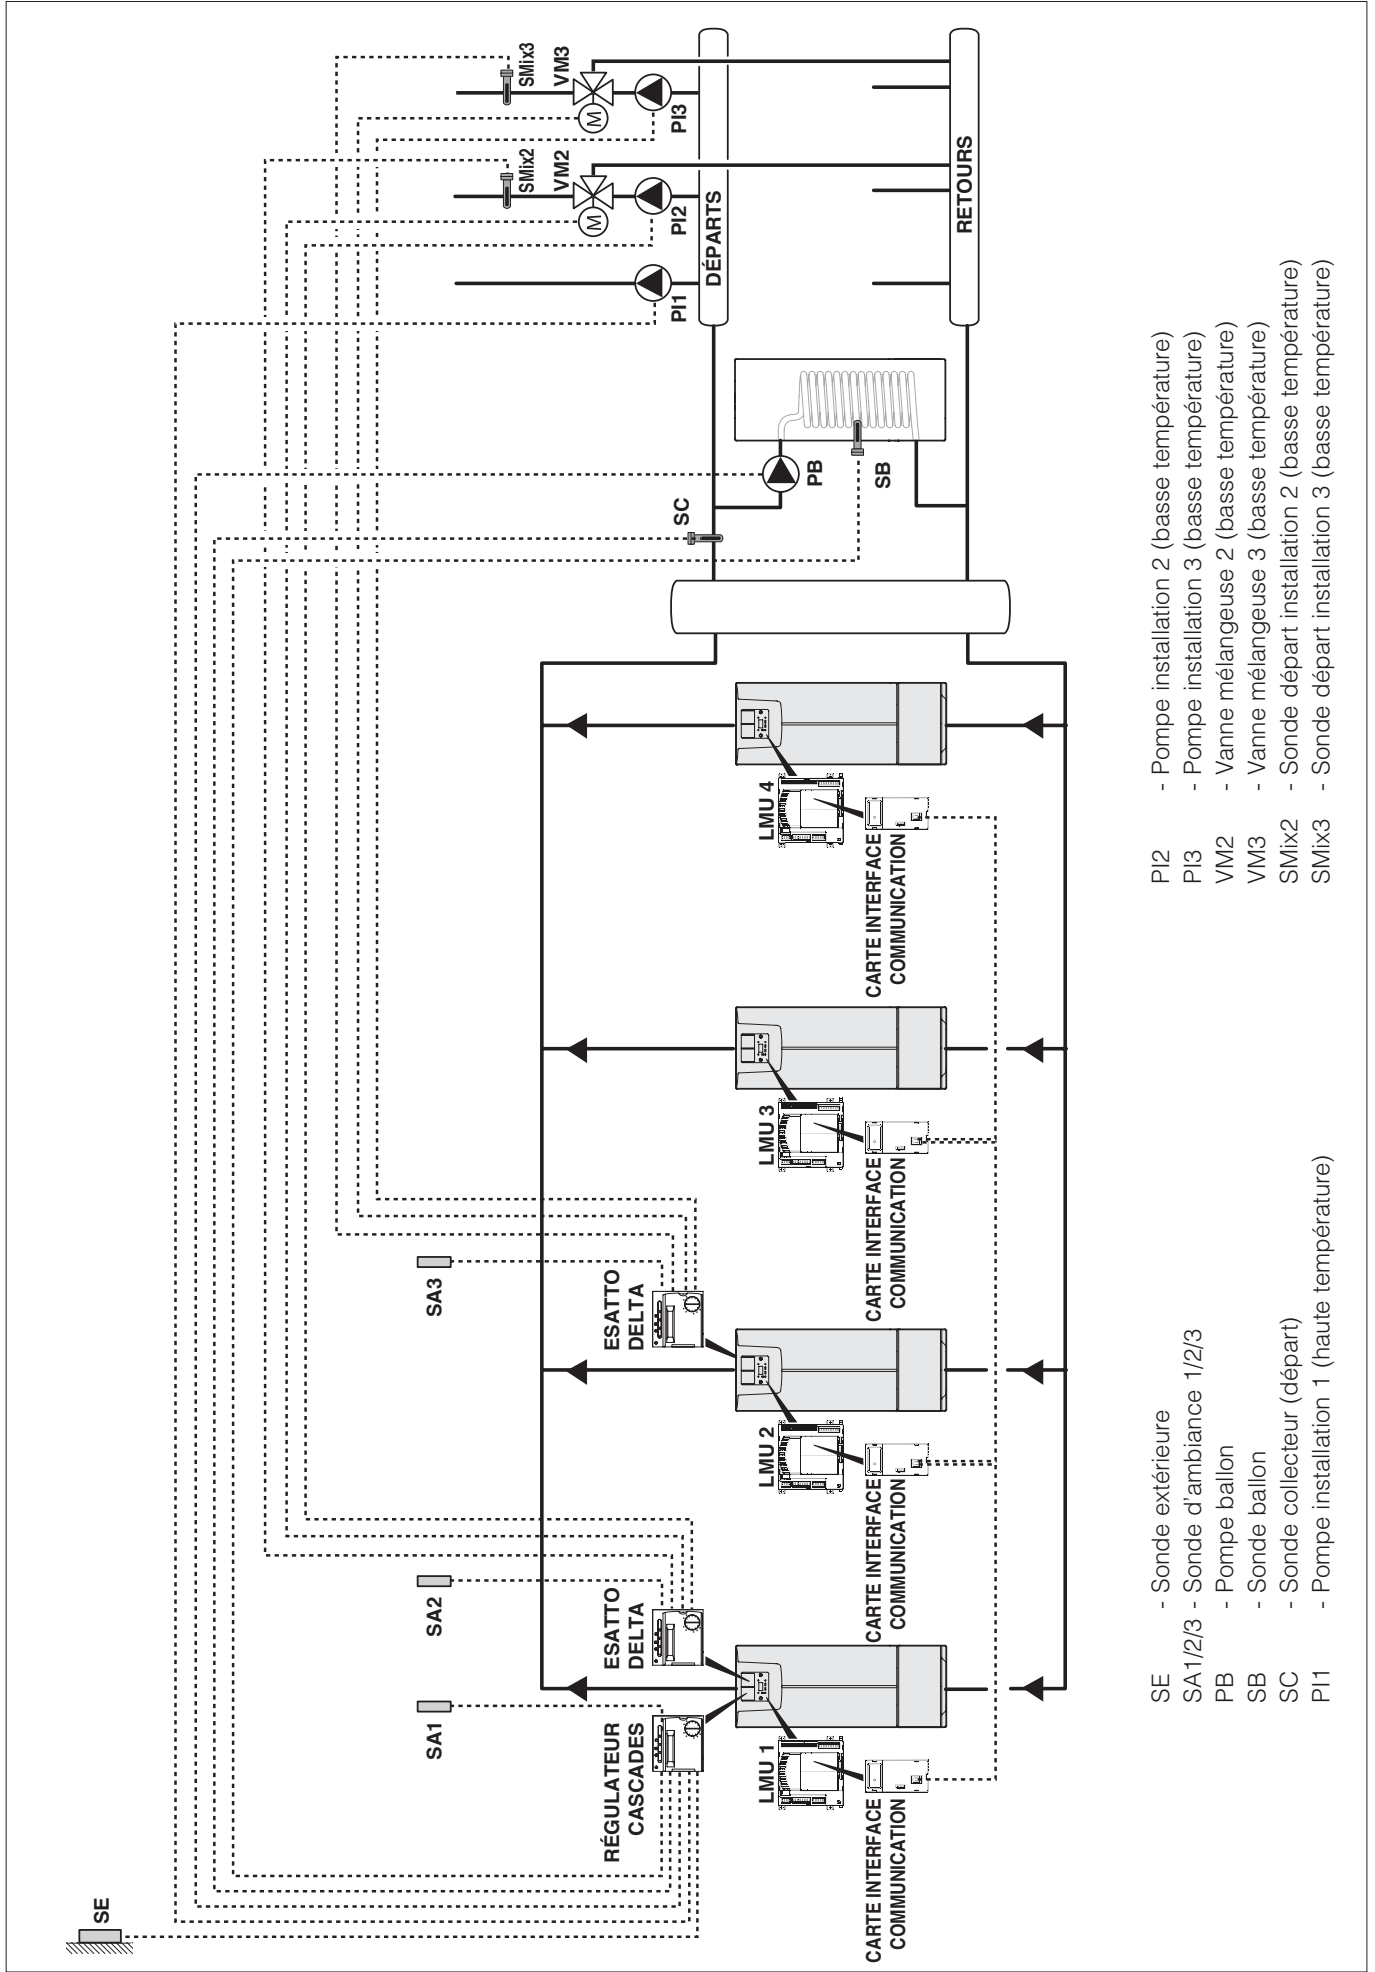


- SE - Sonde extérieure
- SA1/2/3 - Sonde d'ambiance 1/2/3
- PB - Pompe ballon
- SB - Sonde ballon
- SC - Sonde collecteur (départ)
- PI1 - Pompe installation 1 (haute température)
- PI2 - Pompe installation 2 (basse température)
- PI3 - Pompe installation 3 (basse température)
- VM2 - Vanne mélangeuse 2 (basse température)
- VM3 - Vanne mélangeuse 3 (basse température)
- SMix2 - Sonde départ installation 2 (basse température)
- SMix3 - Sonde départ installation 3 (basse température)

CONTRÔLES


- Mettre l'interrupteur général de l'installation et l'interrupteur principal du tableau de commande sur «marche»

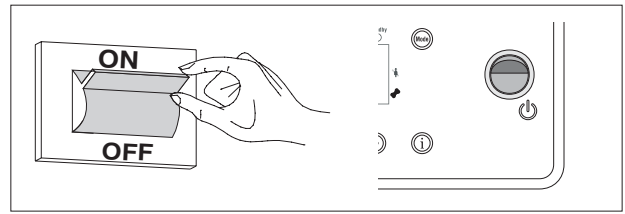

- Vérifier le bon fonctionnement en intervenant sur le thermostat d'ambiance ou sur le programmateur horaire de chaque zone et en modifiant le réglage de la valeur de consigne chauffage (voir notice d'instructions spécifique de la chaudière)

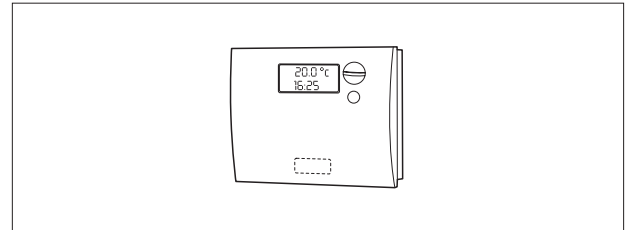

- Couper l'alimentation électrique en mettant l'interrupteur général de l'installation sur arrêt et le sélecteur de fonction du tableau de commande sur (OFF).

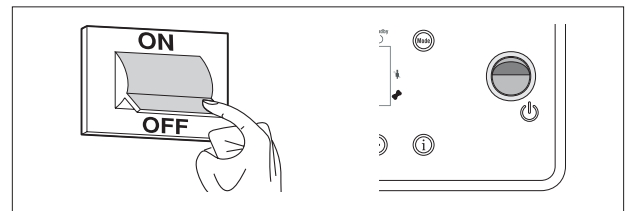

BAUSATZ FÜR KASKADENVERKABELUNG

Diese Anweisungen sind wesentlicher Bestandteil der Anleitung des Geräts mit dem installierten Bausatz. Für die ALLGEMEINEN HINWEISE und die GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSREGELN wird auf vorgenannte Anleitung verwiesen.

BESCHREIBUNG DES BAUSATZES

Mit dem **BAUSATZ FÜR KASKADENVERKABELUNG** Art.-Nr. 4031845 können in Kombination mit dem BAUSATZ CLIP-IN KOMMUNIKATION Art.-Nr. 4031840 und dem KASKADENREGLER Art.-Nr. 4031842 bis zu maximal vier Heizeinheiten **TAU UNIT** in Kaskade geschaltet werden.


Die Steuerung der Mischbereiche nach der hydraulischen Weiche erfolgt durch den BAUSATZ FÜR MISCHBEREICHVERKABELUNG. Ein etwaiger 2. Bausatz für Mischbereichverkabelung muss an der zweiten Heizeinheit **TAU UNIT** installiert werden.

VERPACKUNGSINHALT

Beschreibung

Beschreibung	Menge
1 - Anschlussverkabelung	1
2 - Selbstsperrende Muttern mit Durchmesser 3 mm	2
3 - Unterlegscheiben von 3 mm	2
4 - Aufkleber für Klemmenleiste	1
5 - Stecker	2
6 - Anleitungen	1

Der Bausatz wird in einem Verpackungskarton mit Etikette geliefert, worauf Bezeichnung, Art. Nr. und Balkencode des Produkts angegeben sind.

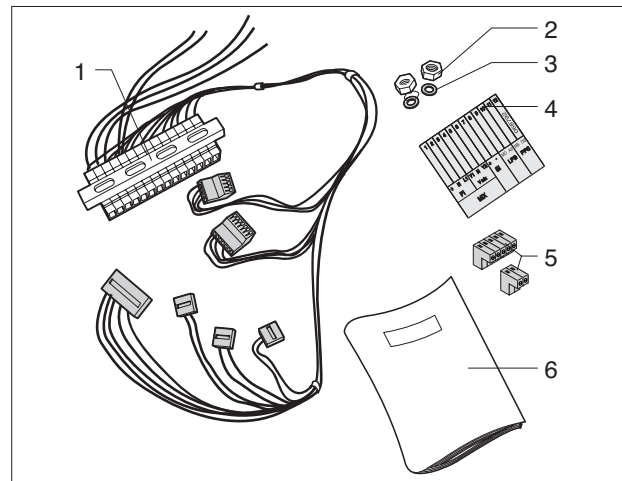



INSTALLATION

Unterbrechen Sie die Stromversorgung, stellen Sie hierzu den Hauptschalter der Anlage auf aus und den Betriebswahlschalter an der Bedienungsblende auf (OFF).



Installieren Sie den „BAUSATZ CLIP-IN KOMMUNIKATION“ Art.-Nr. 4031840 (siehe entsprechende Anleitungen).

Zugriff auf die Klemmenleiste der Bedienungsblende:

- Lösen Sie die Schrauben (A) und klappen Sie die Frontseite der Bedienungsblende (B) auf

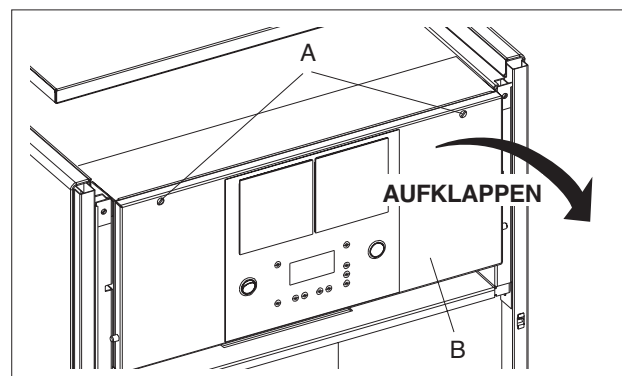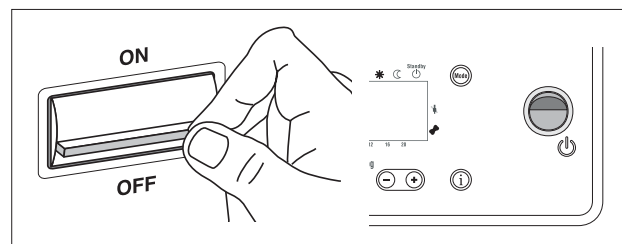


- Überkleben Sie den bereits am Schaltkasten angebrachten Aufkleber in dem als B-CONTROLLER (bei Installation eines BAUSATZES FÜR MISCHBEREICHVERKABELUNG schließen Sie außerdem die beiden Bausätze über die Klemmen LPB an) bezeichneten Bereich mit dem mitgelieferten Aufkleber (4).
- Befestigen Sie anhand der Gewindestifte (5) die Klemmenleiste der NEUEN Verkabelung
- Stellen Sie nun die elektrischen Anschlüsse des Bausatzes her:
 - **BRAUNER** Leiter (Phase) an Klemme L1 von T.reg.
 - **BLAUER** Leiter (Nullleiter) an Klemme N von T.reg.
 - **GELB-GRÜNER** Leiter (Erde) an Klemme PE von T.reg. ausgehend von der Klemmenleiste der NEUEN VERKABELUNG
- Ziehen Sie das **WEISSE** und **ORANGEFARBENE** Kabel des Bus durch die Bohrung (F) und stellen Sie den Anschluss an CLIP-IN KOMMUNIKATION her:
 - **ORANGEFARBENE** Leiter an Klemme X41-1
 - **WEISSER** Leiter an Klemme X41-2.

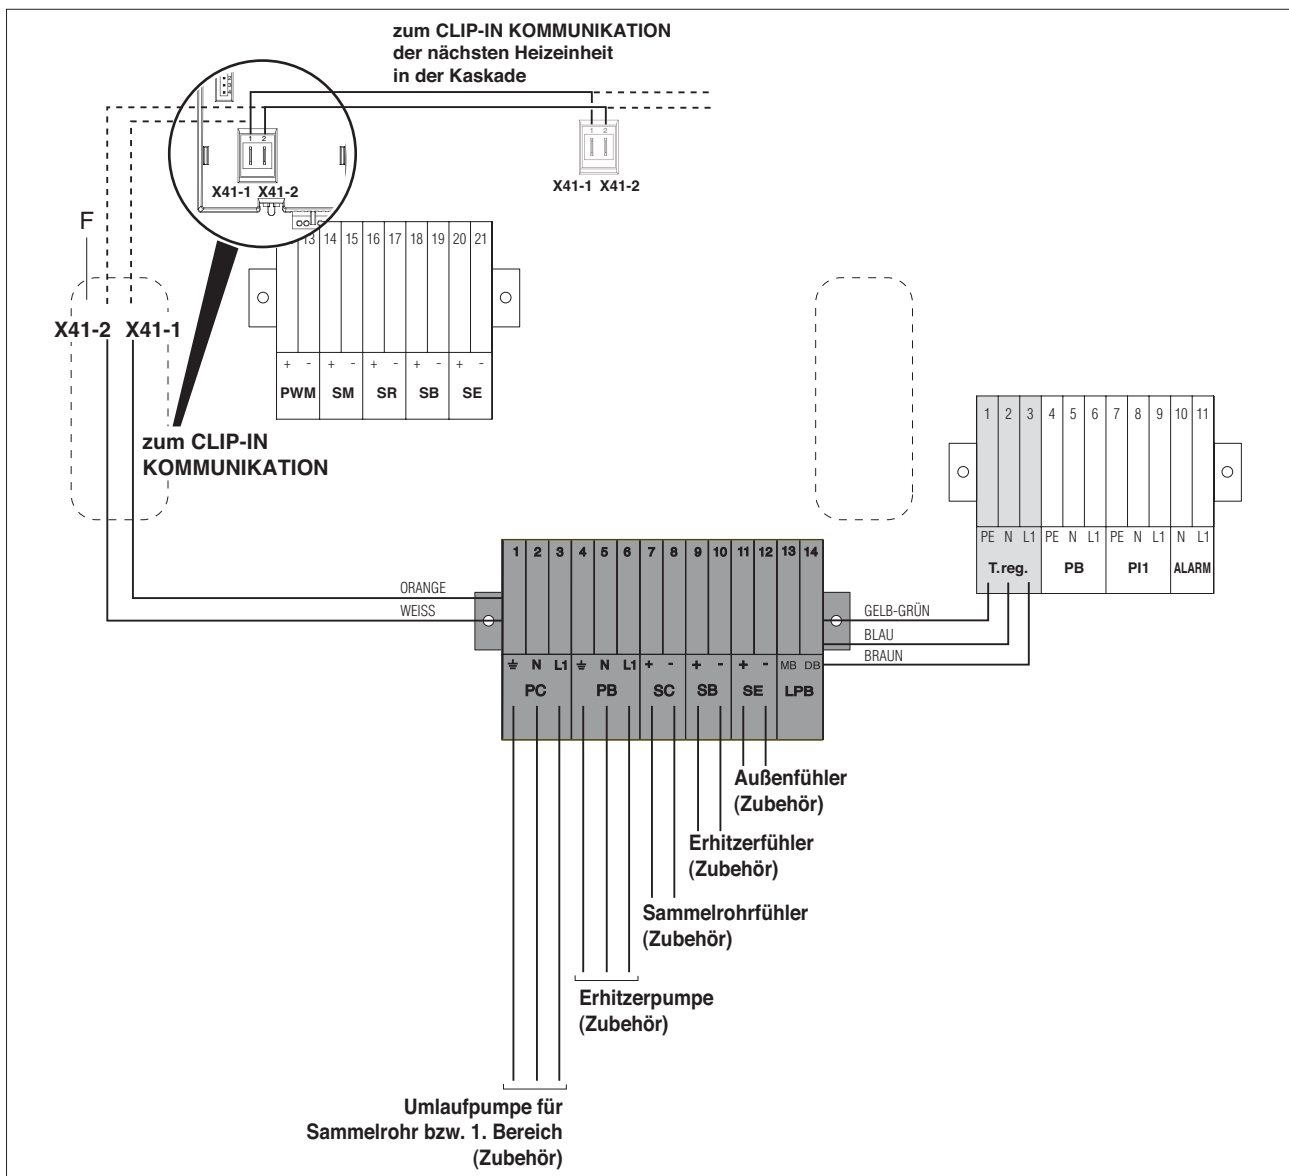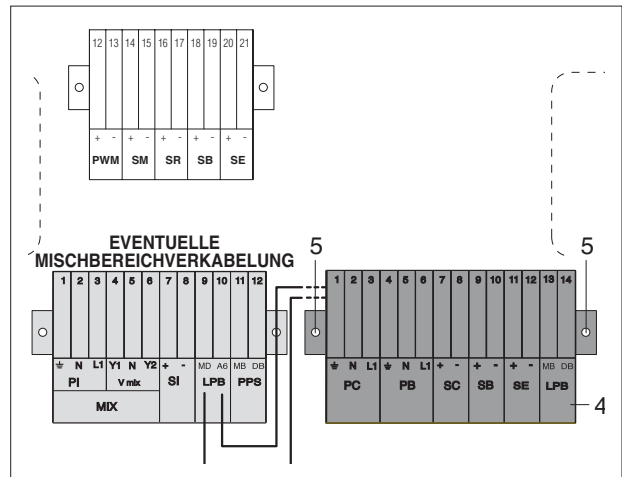


- Ziehen Sie die Kabel von Fühler und Umlaufpumpen durch die vorgesehenen Kabelführungen an der Rückseite der Bedienungsblende. Verbinden Sie nach obigem Anschlussplan.

- Hebeln Sie die Frontabdeckung leicht mit einem Schraubendreher oder durch Zusammendrücken der Laschen in der Blende ab

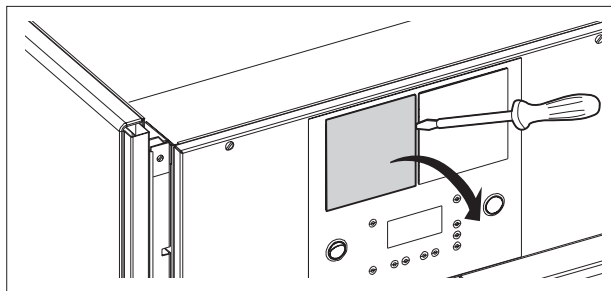


- Schließen Sie die Stecker des KASKADENREGLER an und befestigen Sie den Regler an der Bedienungsblende.

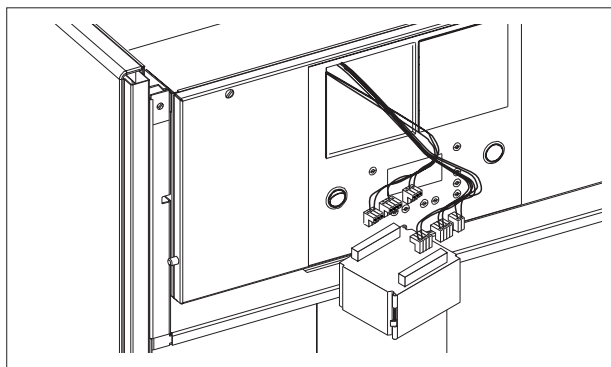

- Schließen Sie ggf. den Raumfühler (Zubehör) an die Klemmen A6 und MD an.

⚠ Stellen Sie die Betriebsparameter des KASKADENREGLERS gemäß der im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Anleitung ein..

- Installieren Sie die Bauteile in der zum Ausbau umgekehrten Folge.

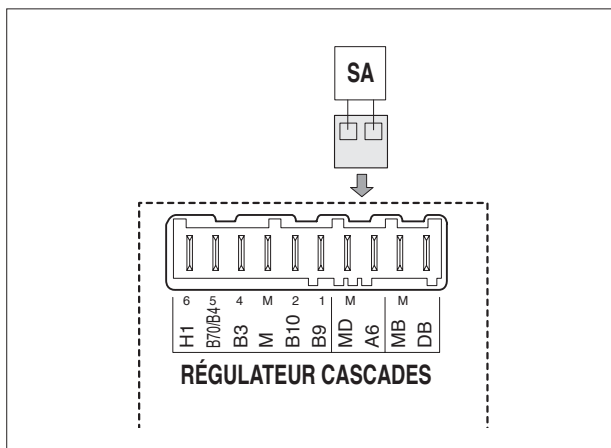


- Nehmen Sie die Heizeinheit gemäß den Angaben der Bedienungsanleitung in Betrieb.

- Stellen Sie die folgenden Parameter ein (siehe den Plan auf der nächsten Seite):

	KASKADEN REGLER	LMU 1	LMU 2	LMU 3	LMU 4	ESATTO DELTA 1	ESATTO DELTA 2
Segmentadresse	141 = 0	606 = 0	606 = 0	606 = 0	606 = 0	86 = 1	86 = 1
Geräteadresse	140 = 1	605 = 2	605 = 3	605 = 4	605 = 5	85 = 1	85 = 2
Uhrsynchronisation	148 = 3	604=00111101	604=00111101	604=00111101	604=00111101	87 = 2	87 = 2
Wasserkreis	53 = 35	552 = 80	552 = 80	552 = 80	552 = 80	53 = 11	53 = 11


Zur Änderung befolgen Sie die in der Bedienungsanleitung der Geräte beschriebene Prozedur.

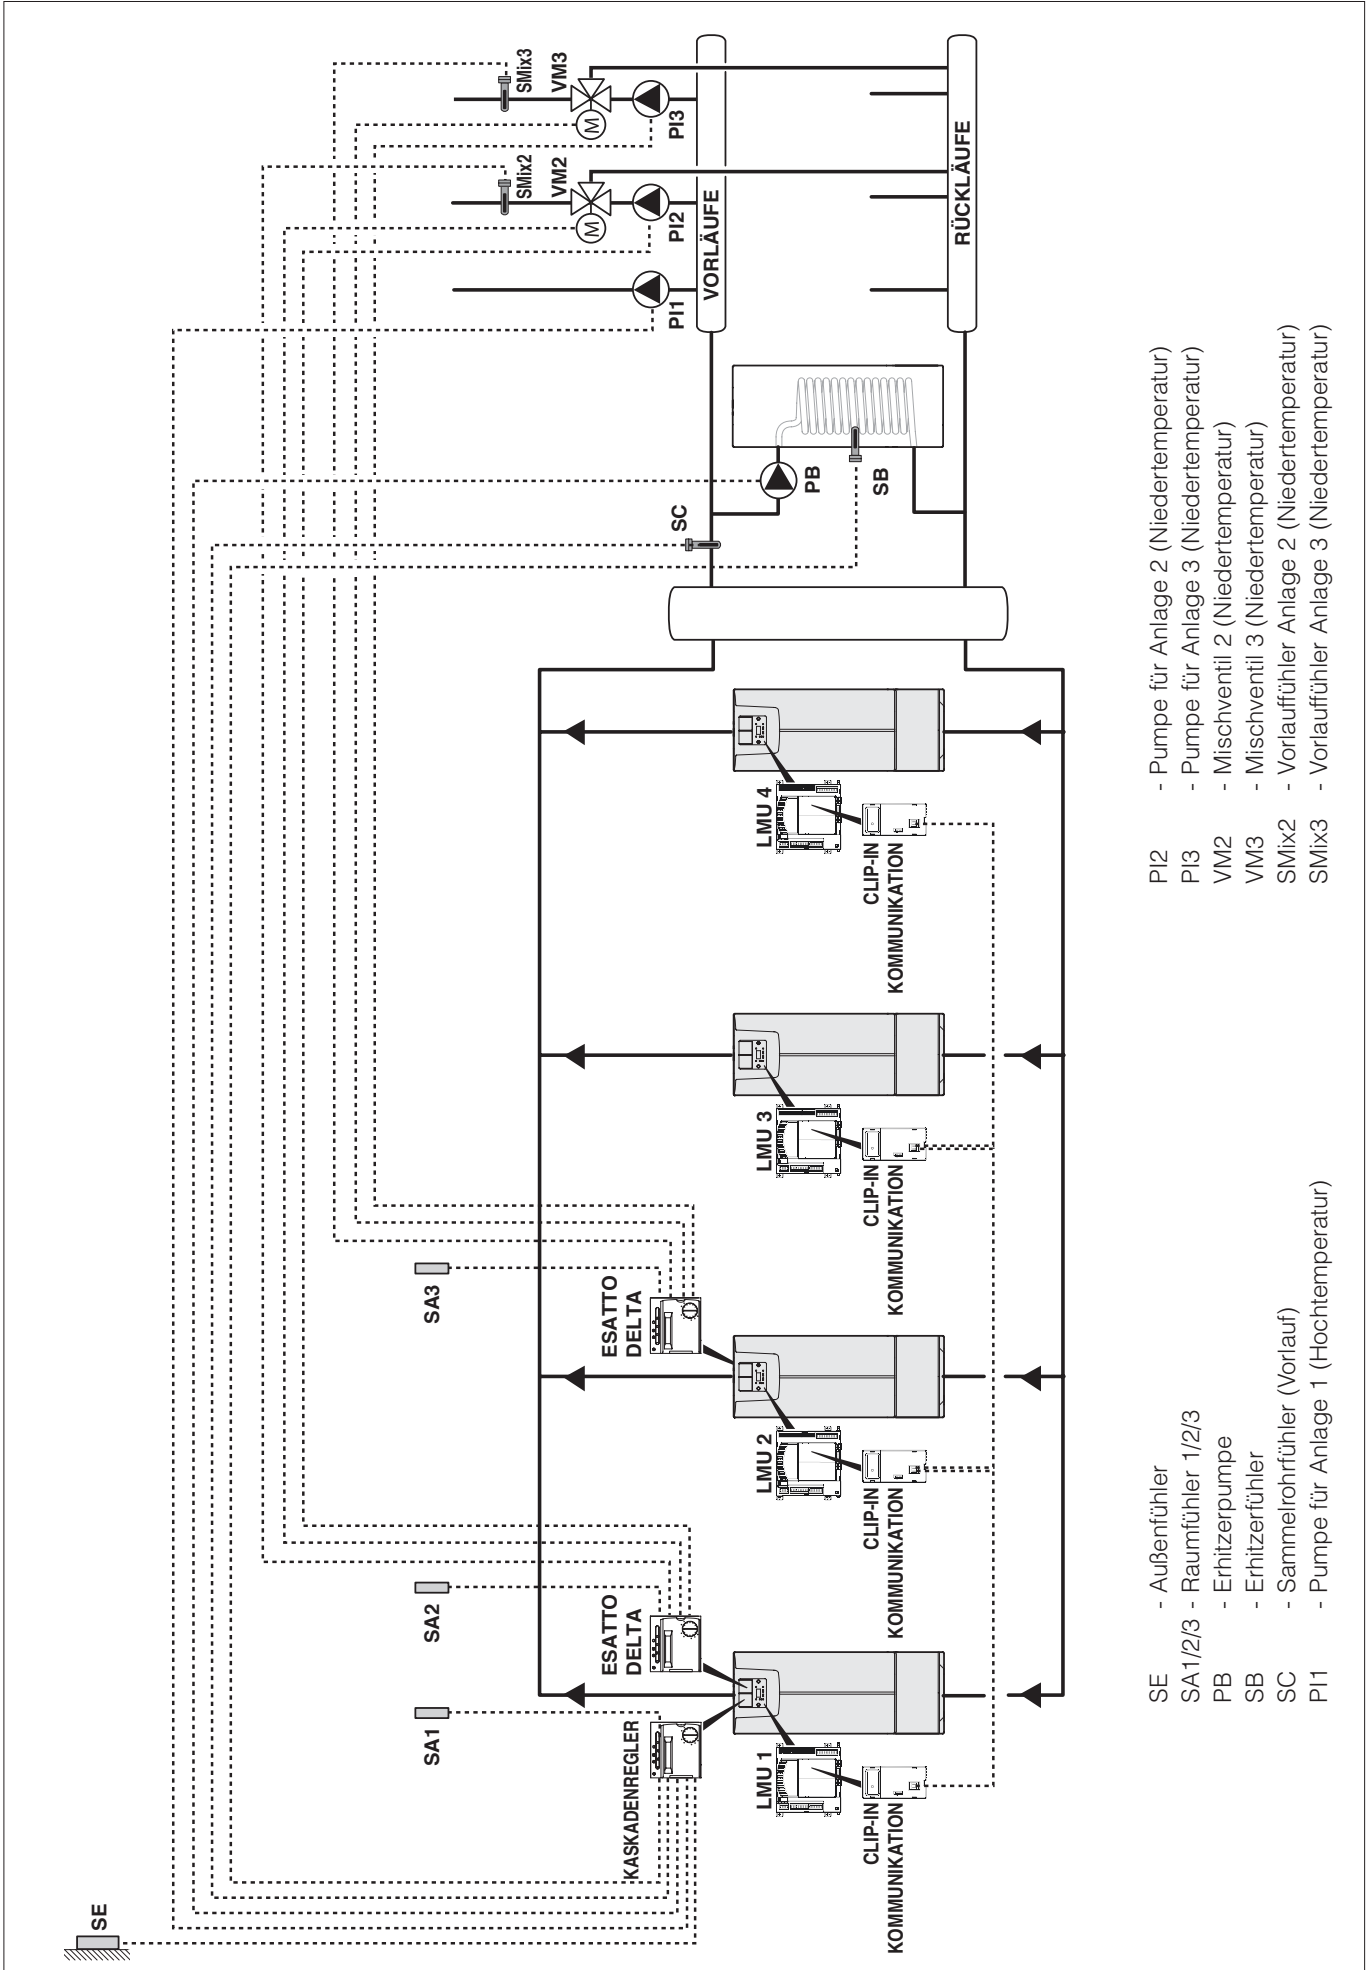


- PI2 - Pumpe für Anlage 2 (Niedertemperatur)
- PI3 - Pumpe für Anlage 3 (Niedertemperatur)
- VM2 - Mischventil 2 (Niedertemperatur)
- VM3 - Mischventil 3 (Niedertemperatur)
- SMix2 - Vorlauffühler Anlage 2 (Niedertemperatur)
- SMix3 - Vorlauffühler Anlage 3 (Niedertemperatur)

- SE - Außenfühler
- SA1/2/3 - Raumfühler 1/2/3
- PB - Erhitzerpumpe
- SB - Erhitzerfühler
- SC - Sammelrohrfühler (Vorlauf)
- PI1 - Pumpe für Anlage 1 (Hochtemperatur)


- Stellen Sie den Hauptschalter der Anlage und den Hauptschalter an der Bedienungsblende auf „ein“.

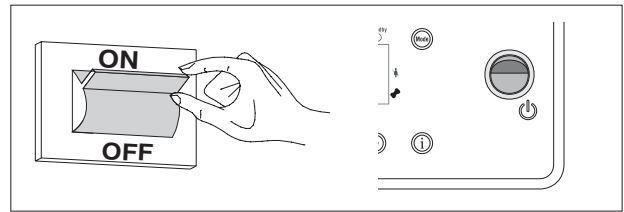

- Überprüfen Sie den einwandfreien Betrieb, indem Sie den Raumthermostat oder die Programmuhr jeden Bereich betätigen und die Einstellung des Sollwerts für Heizen ändern (siehe Anleitungen der Heizeinheit)

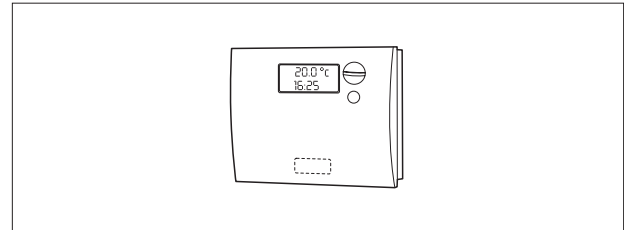

- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, stellen Sie hierzu den Hauptschalter der Anlage auf aus und den Betriebswahlschalter an der Bedienungsblende auf (OFF).

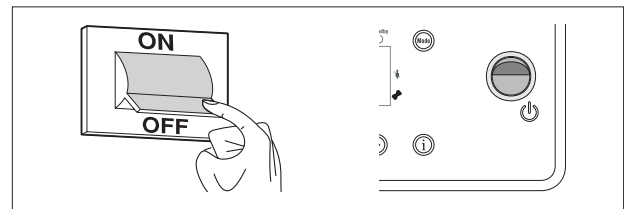

KIT BEKABELING CASCADE

Deze aanwijzingen maken een wezenlijk deel uit van de handleiding van het apparaat waarop de kit geïnstalleerd wordt. Raadpleeg deze handleiding voor de ALGEMENE VOORSCHRIFTEN en de FUNDAMENTELE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN.

BESCHRIJVING VAN DE KIT


Het gebruik van de **KIT BEKABELING CASCADE** code 4031845 gecombineerd met de KIT CLIP-IN COMMUNICATIE code 4031840 en de REGELAAR CASCADES code 4031842 maakt het mogelijk tot maximum vier verwarmingsketels **TAU UNIT** in cascade aan te sluiten.

De gemengde zones stroomafwaarts van de hydraulische compensator worden beheerd met de KIT BEKABELING GEMENGDE ZONE. De installatie van een eventuele tweede kit bekabeling gemengde zone gebeurt op de tweede verwarmingsketel **TAU UNIT**.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Beschrijving	Aantal
1 - Bekabeling voor de aansluiting	1
2 - Zelfborgende moeren met een diameter van 3 mm	2
3 - Borgringen van 3 mm	2
4 - Kleefmiddel klemmenbord	1
5 - Connectoren	2
6 - Aanwijzingen	1


De kit is bij de levering verpakt in een kartonnen doos voorzien van een etiket met de naam, de code en de streepjescode van het product.

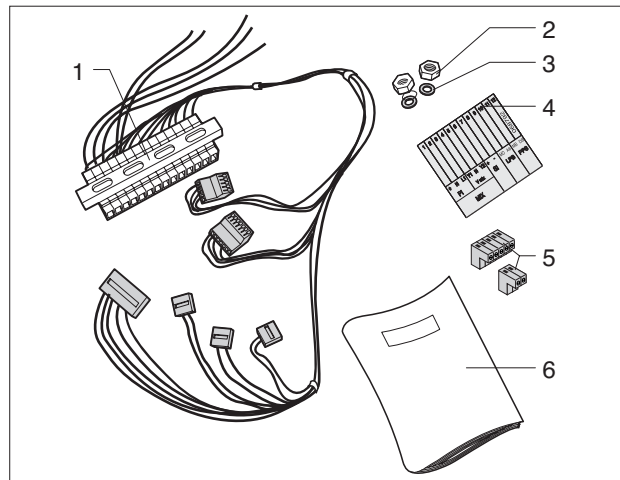

INSTALLATIE


Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet door de algemene schakelaar op "uit" te zetten en de keuzeknop van het bedieningspaneel op (OFF) te zetten.

Installeer de "KIT CLIP-IN COMMUNICATIE" code 4031840 (zie specifieke aanwijzingen).


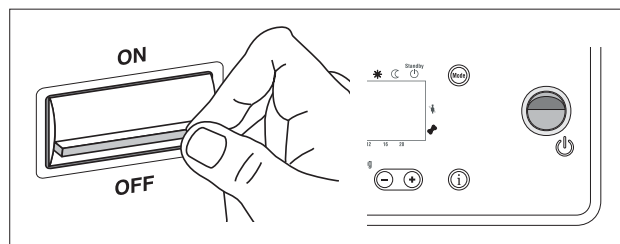


Om toegang te verkrijgen tot het klemmenbord van het bedieningspaneel:

- Draai de schroeven (A) los en draai het voorste deel van het bedieningspaneel (B)

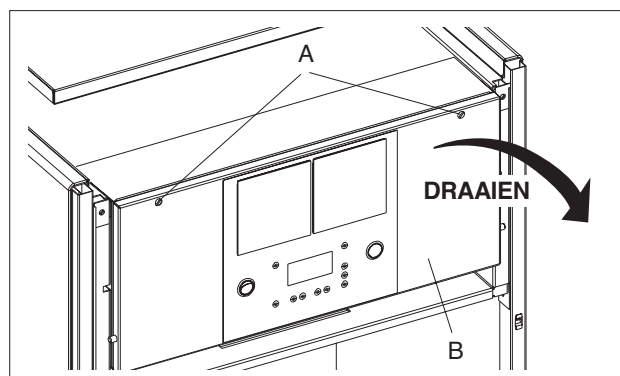


- Breng het bijgeleverde etiket (4) aan boven op het etiket dat al aanwezig is op het paneel, ter hoogte van de zone aangegeven met B-CONTROLLER (voor de installatie van een KIT BEKABELING GEMENGDE ZONE, sluit beide kits onderling aan met de klemmen LPB).
- Bevestig met de schroefpennen (5) het klemmenbord van de NIEUWE bekabeling
- Voer nu de aansluitingen uit voor de elektrische voeding van de kit:
 - **BRUINE** draad (lijn) op klem L1 van T.reg.
 - **BLAUWE** draad (neutraal) op klem N van T.reg.
 - **GEEL/GROENE** draad (aarde) op de klem PE van T.Reg afkomstig van het klemmenbord van de NIEUWE bekabeling
- Laat de **WITTE** en **ORANJE** kabels van de bus door het gat (F) gaan en voer de aansluiting op de CLIP-IN COMMUNICATIE uit:
 - de **ORANJE** draad op de klem X41-1
 - de **WITTE** draad op de klem X41-2.

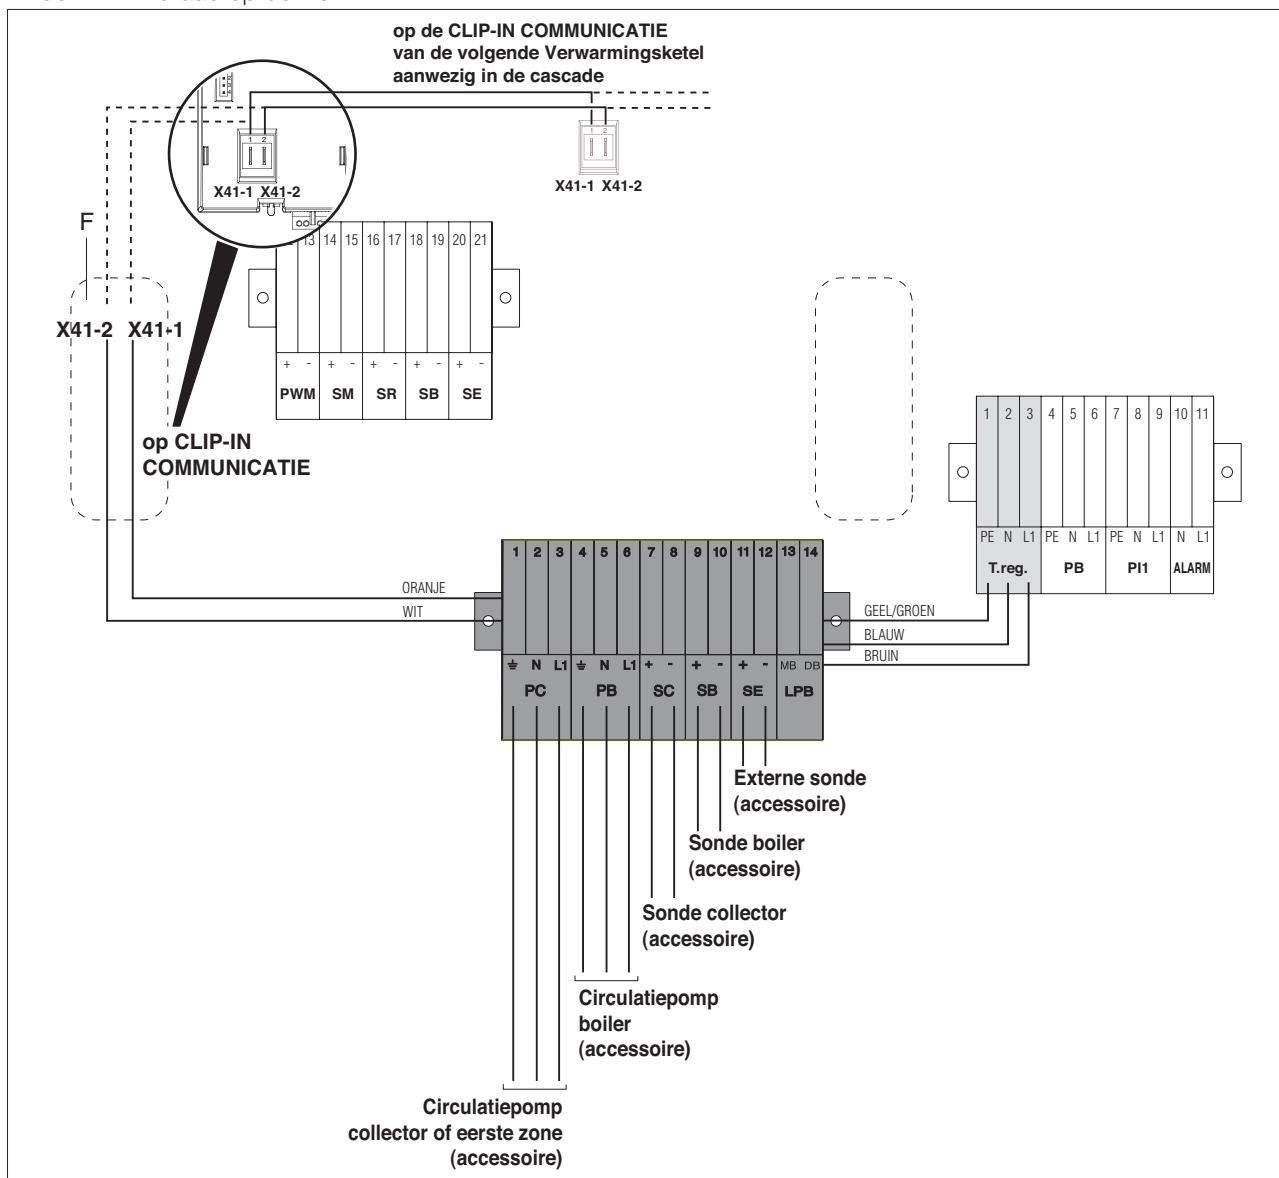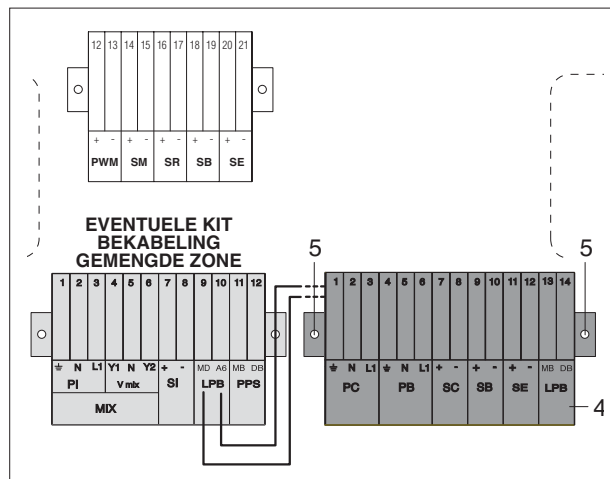


- Neem de kabels van de sondes en de circulatiepompen en laat ze door de kabelschoenen gaan aan de achterzijde van het bedieningspaneel. Sluit ze aan zoals aangegeven in het schema hierboven.

- De buffervoorzijde wordt licht geforceerd en weggenomen met behulp van een schroevendraaier of door op de lipjes aan de binnenkant van het paneel te duwen

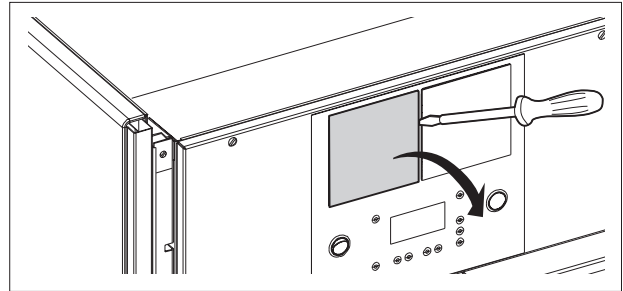


- Breng de connectoren in de REGELAAR CASCADES en bevestig deze aan het bedieningspaneel.

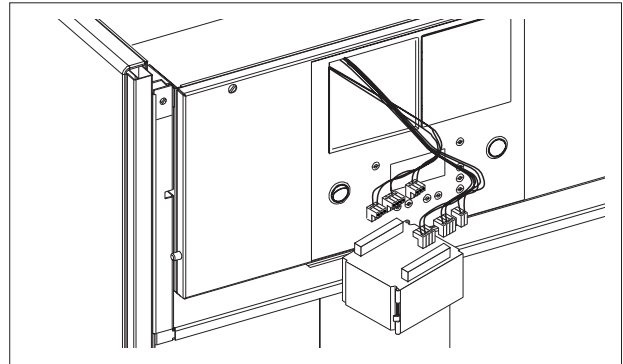

- Sluit de eventuele omgevingssonde (accessoire) aan op de klemmen A6 en MD.

⚠ Om de werkingsparameters van de REGELAAR CASCADES in te stellen, raadpleeg de handleiding geleverd bij het apparaat.

- Hermonteer alle componenten op de omgekeerde manier als beschreven.

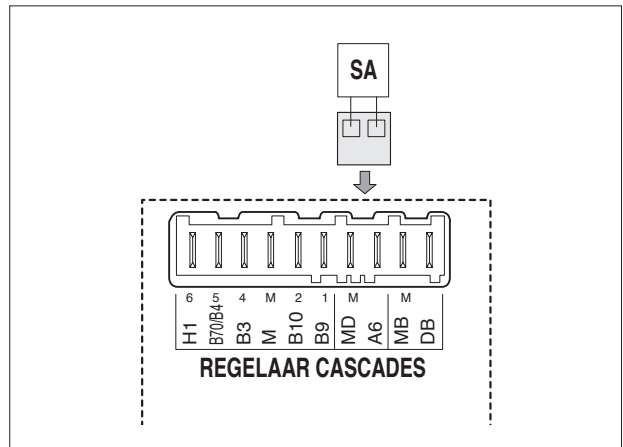


- Stel het apparaat in bedrijf volgens de procedure beschreven in de gebruiksaanwijzingen.

- Stel de volgende parameters in (zie het schema op de volgende pagina):

	REG. CASCADES	LMU 1	LMU 2	LMU 3	LMU 4	ESATTO DELTA 1	ESATTO DELTA 2
Adres segment	141 = 0	606 = 0	606 = 0	606 = 0	606 = 0	86 = 1	86 = 1
Adres apparaat	140 = 1	605 = 2	605 = 3	605 = 4	605 = 5	85 = 1	85 = 2
Synchronisatie klok	148 = 3	604=00111101	604=00111101	604=00111101	604=00111101	87 = 2	87 = 2
Hydraulisch circuit	53 = 35	552 = 80	552 = 80	552 = 80	552 = 80	53 = 11	53 = 11


Om de parameters te wijzigen, volg de procedure beschreven in de gebruiksaanwijzingen van de apparaten.

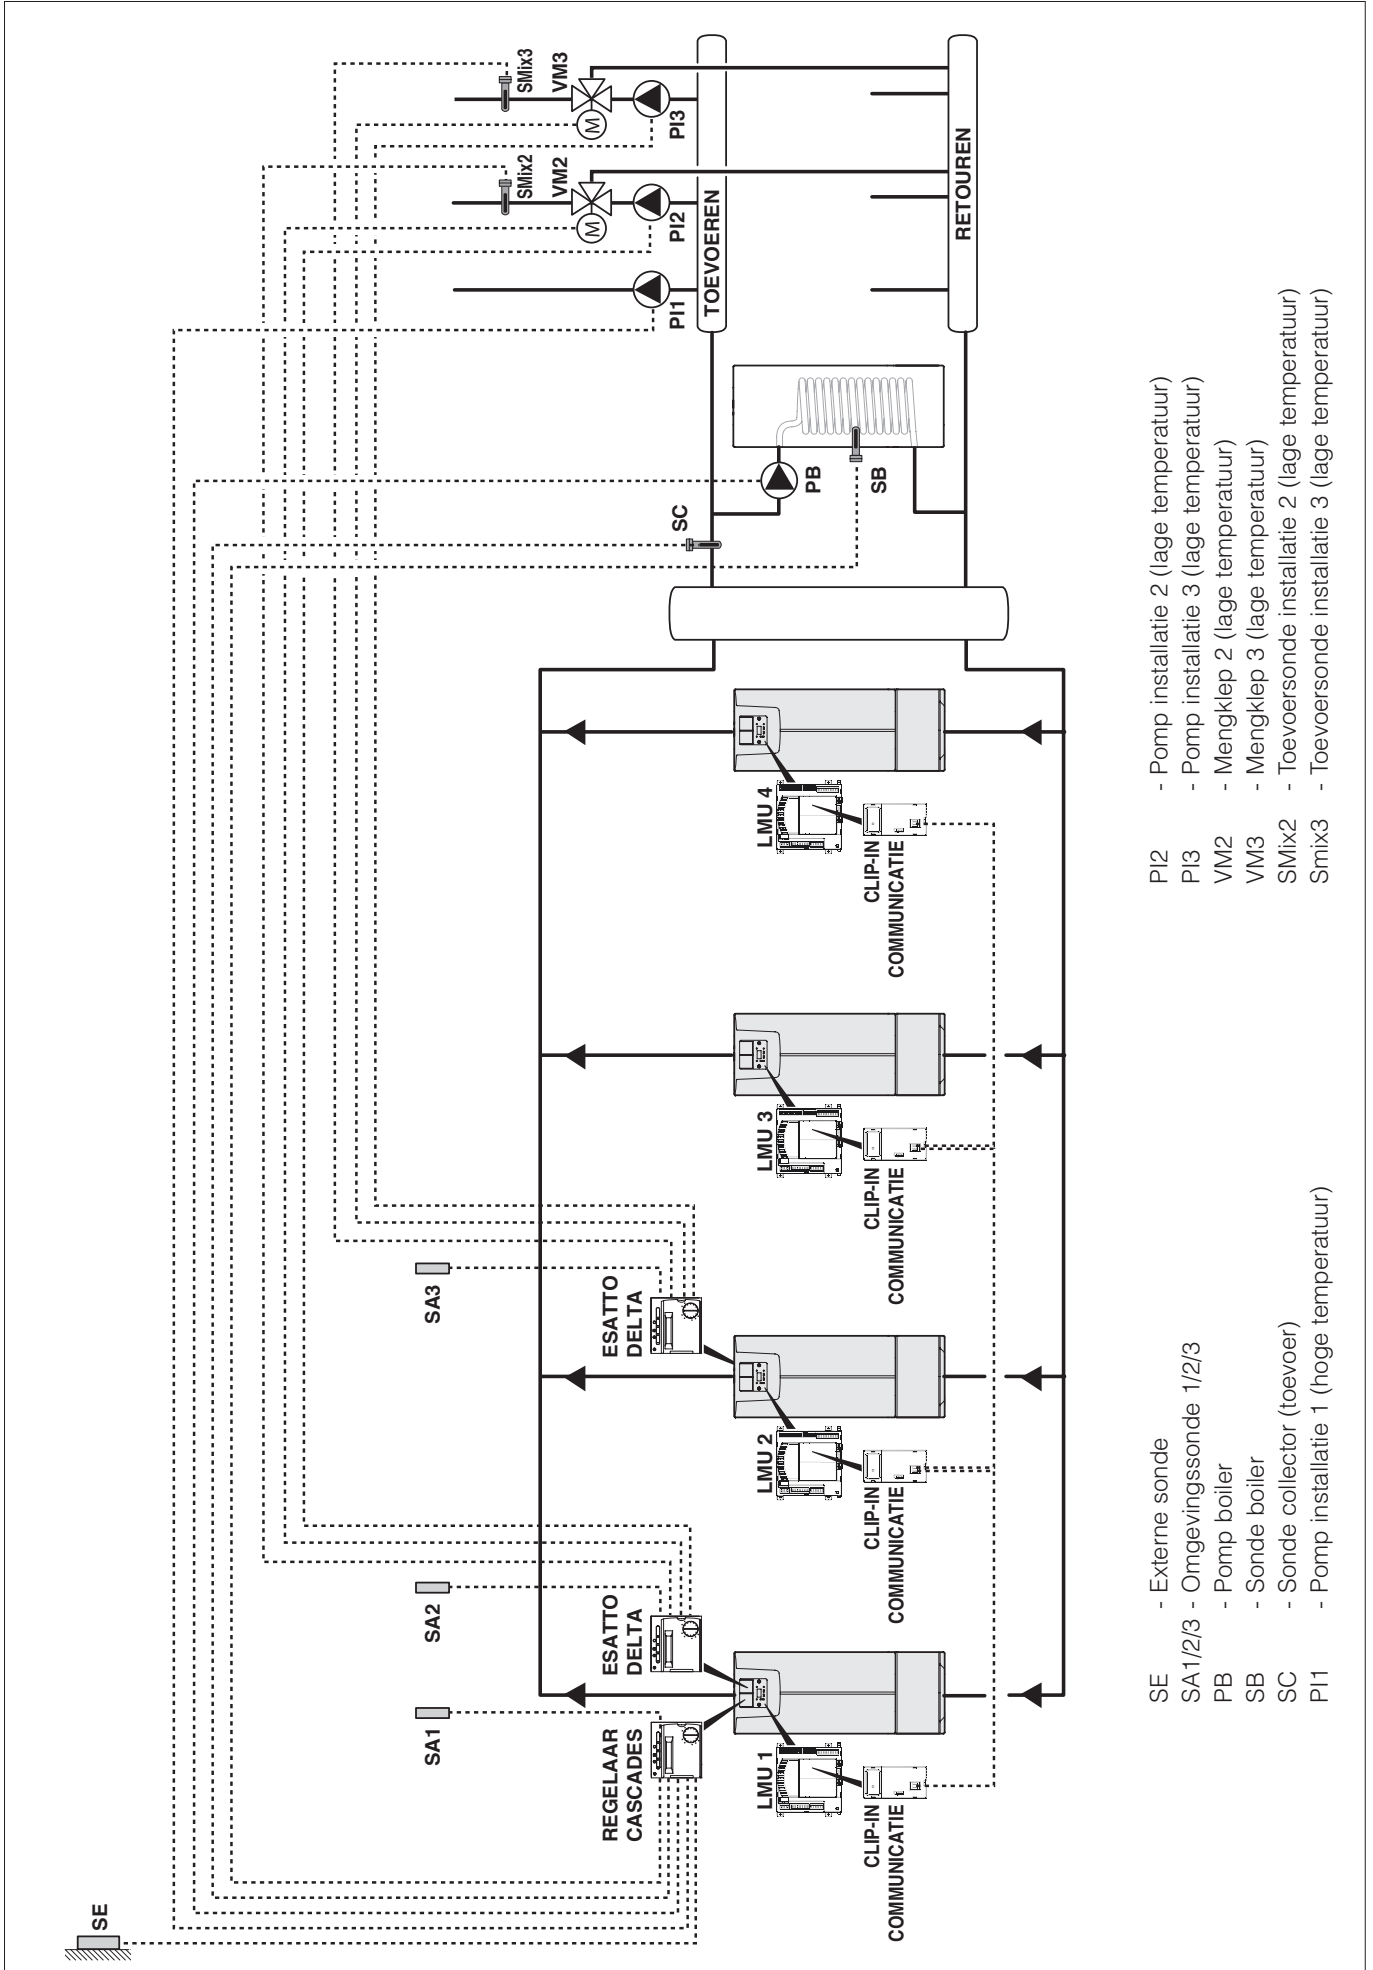


- | | |
|----------|---|
| SE | - Externe sonde |
| SA 1/2/3 | - Omgevingssonde 1/2/3 |
| PB | - Pomp boiler |
| SB | - Sonde boiler |
| SC | - Sonde collector (toevoer) |
| PI1 | - Pomp installatie 1 (hoge temperatuur) |
| PI2 | - Pomp installatie 2 (lage temperatuur) |
| PI3 | - Pomp installatie 3 (lage temperatuur) |
| VM2 | - Mengklep 2 (lage temperatuur) |
| VM3 | - Mengklep 3 (lage temperatuur) |
| SMix2 | - Toevoersonde installatie 2 (lage temperatuur) |
| SMix3 | - Toevoersonde installatie 3 (lage temperatuur) |

CONTROLES


- Zet de algemene schakelaar van de installatie en de hoofdschakelaar van het bedieningspaneel op "aan".

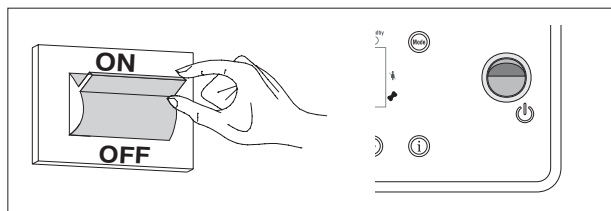

- Controleer de correcte werking door in te grijpen op de omgevingsthermostaat of de uurtimer van elke zone en de ijking van de waarde voor de setpoint van de verwarming te wijzigen (zie handleiding verwarmingsketel)

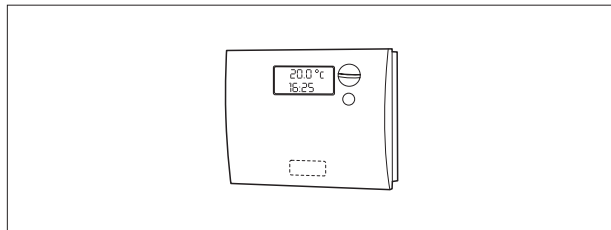

- Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet door de algemene schakelaar op "uit" te zetten en de keuzeknop van het bedieningspaneel op (OFF) te zetten.

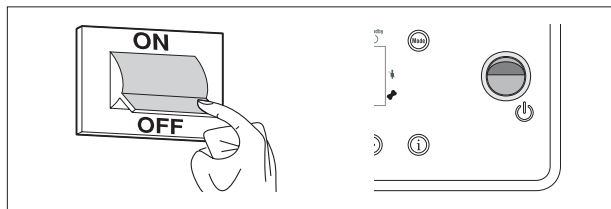

RIELLO S.p.A.
37048 Legnago (VR)
Tel. 0442630111 - Fax 044222378 - www.riello.it

RIELLO S.A.
77437 Marne La Vallée Cedex 2
Tel. 01 64 11 38 00 - Fax 01 60 05 85 65

RIELLO N.V.
Waverstraat 3 - 9310 Aalst - Moorsel
tel. + 32 053 769035 - fax + 32 053 789440
e-mail: info@riello.be - website: www.riello.be

RIELLO SA
Via Industria - 6814 Lamone - Lugano (CH)
Tel. +41(0)91 604 50 22 - Fax +41(0)91 604 50 24 - email: info@riello.ch
